
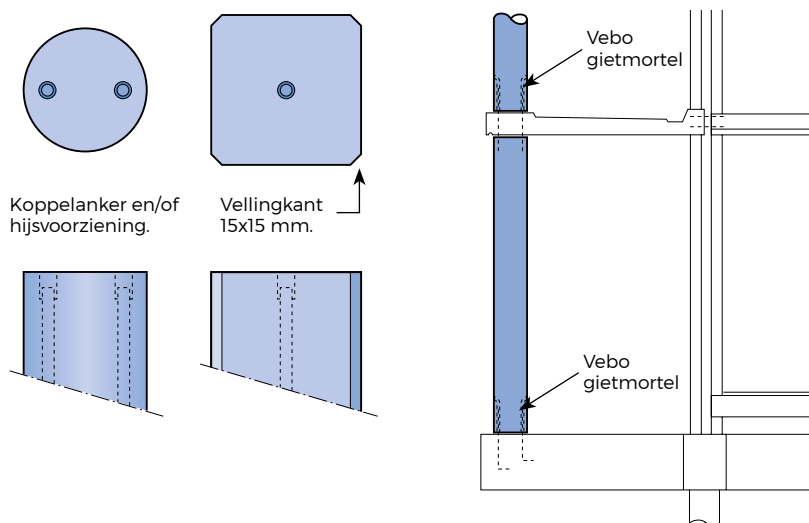
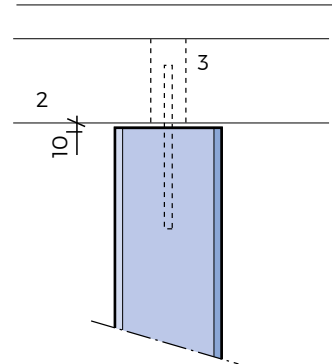
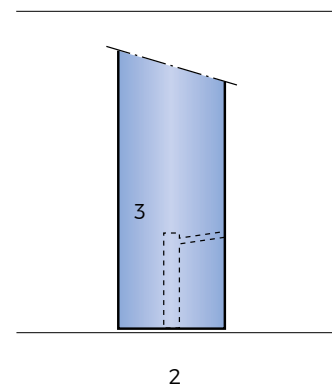


Verwerkingsadvies

Kolommen

Elke kolom dient nauwkeurig berekend te worden aan de hand van de door u ter beschikking te stellen gegevens (tekeningen en dergelijke).

- De eisen die gelden voor de verbindingen tussen kolommen en andere bouwdelen worden vastgesteld door de hoofdconstructeur (zie 1).
- De stelruimte tussen kolommen en (ruw)bouwdelen is minimaal 10 mm (zie 2).
- Bij het aanstorten en/of aangieten van kolommen met andere bouwdelen dient insluiting van lucht en regenwater te worden voorkomen (zie 3).
- De gaines moeten vochtvrij zijn - water in de gaines veroorzaakt in de meeste gevallen ernstige constructieschade.
- Afgieten met een gietmortel maximaal 0,4 mm. Deze mortel dient minimaal dezelfde sterkte te hebben als de kolom.
- Kolommen loodrecht op de vloer plaatsen.
- De stekken uit de fundering/vloeren etc. dienen te worden bepaald door de hoofdconstructeur.

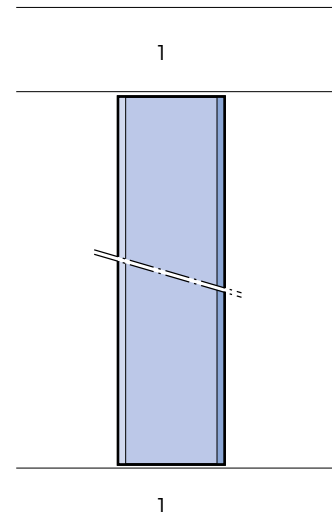

Koppelanker en/of hijsvoorziening.

Vellingkant 15x15 mm.

Vebo gietmortel

Vebo gietmortel

